


Moldeprosessen Norge rundt

Pr 2015

38 anlegg i drift

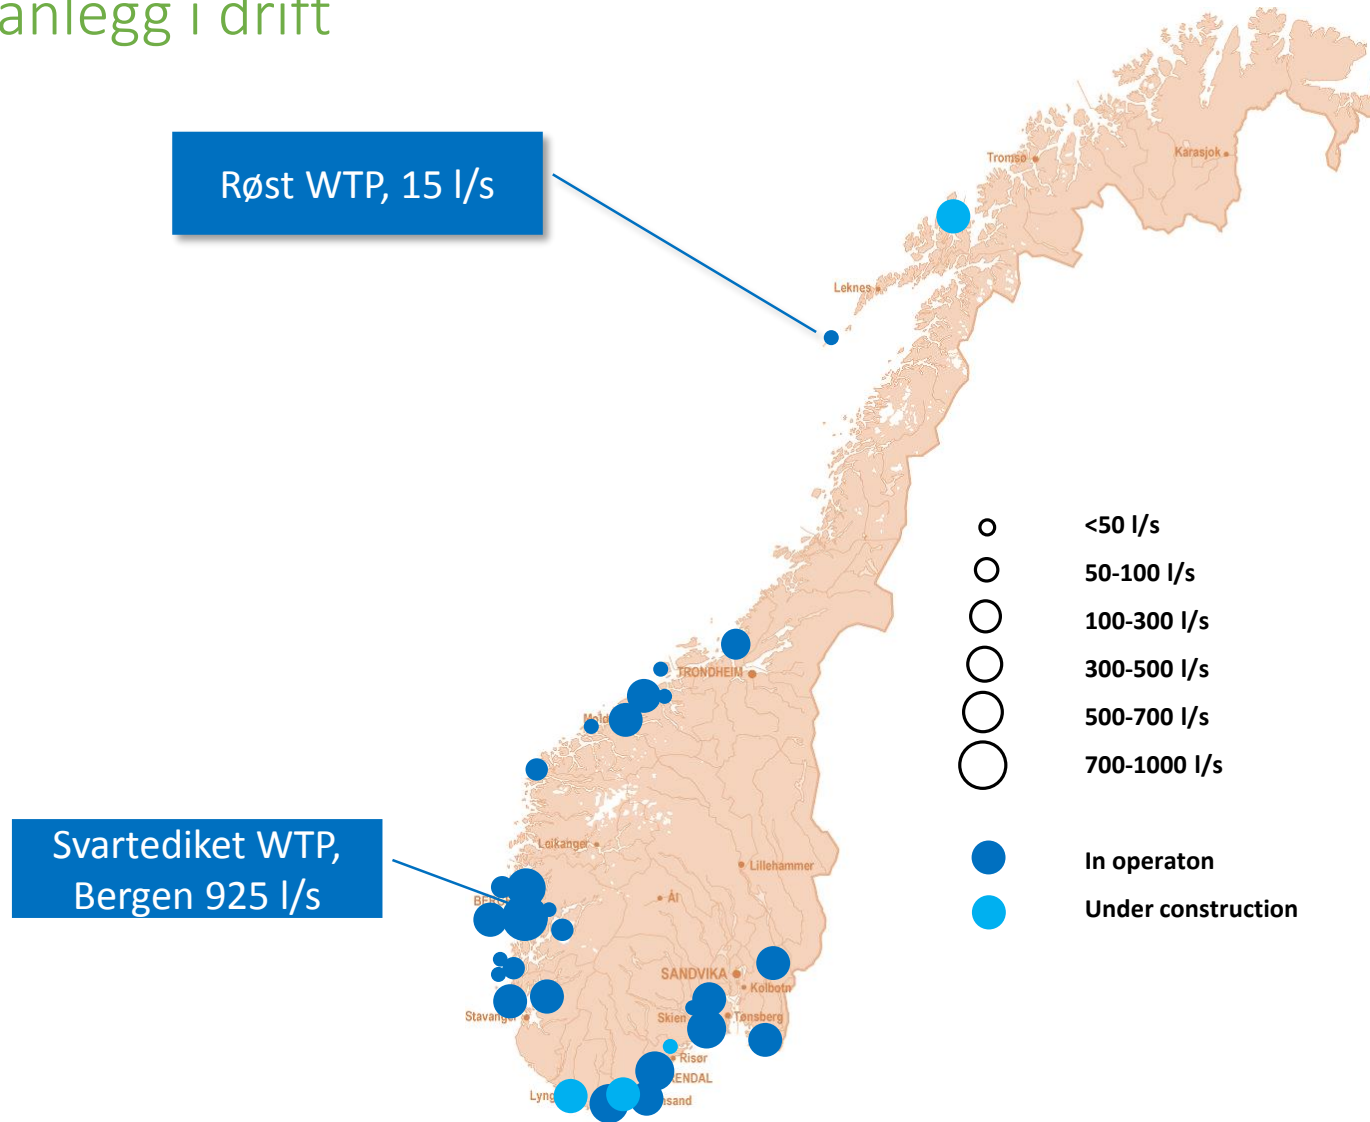


Nytt vba sommer2015: Nissedal kommune Treungen vannverk

Kilde: innsjø (Nisser)

Koagulant: JKL – må bytte til ekstra sur(!)

Kapasitet:	Qmid	10 l/s (36 m ³ /h).
	Qdim	30 l/s (108m ³ /h).
	Qmaks	40 l/s (144m ³ /h).

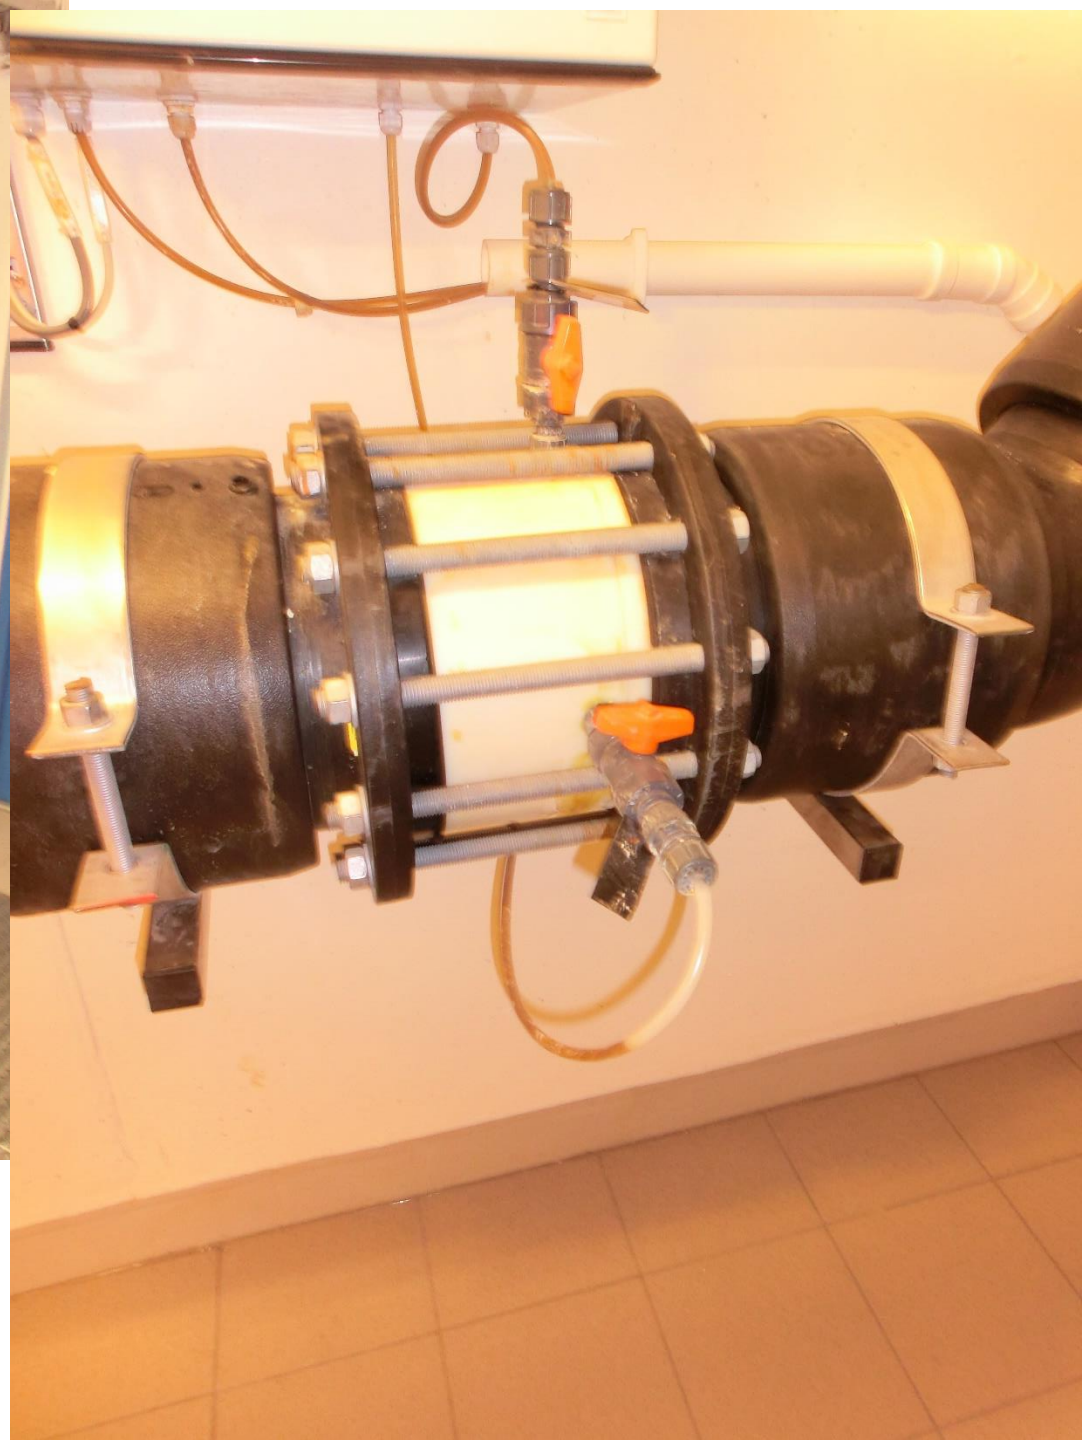

Husk varerør og skjerming av alle etsende kjemikalier.
Nye anlegg skal hvis mulig prøvekjøres med rent vann.

